



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA**  
**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SAN LUIS POTOSÍ**

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**

FECHA: 29 DEMAYO DE 2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/SANLUIPOTOSI/07/2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPACTA

FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 43, 46, 47, 86 ÚLTIMO PÁRRAFO, 95, 96 Y 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019. ARTÍCULO 6 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008.

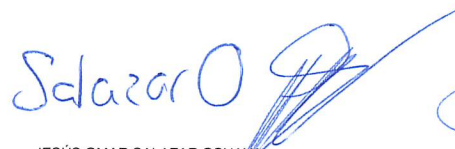
**PERSONAS PARTICIPANTES:**

- 1.- GRUPO CONSTRUCTOR AQUILES, S.A DE C.V.**
- 2.- GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.**
- 3.- J MAOR PROYECTOS, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S DE R.L DE C.V.**

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS
				1	2	3
SBE.01	<p>MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO AMBAR DRY-PAK. CODIGO ADP13222, MARCA AMBAR CALSE 15 KV, NEMA 3R (EXTERIOR), LA OPERACIÓN A UNA ALTITUD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, SLP., EL GABINETE CONTIENE EN SU INTERIOR:</p> <p>TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE 225 KVA, AISLAMIENTO CLASE 15 KV, CON DEVANADOS EN EL PRIMARIO Y EN EL SECUNDARIO DE COBRE, 13200-220/127 VCA, CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA. 60 C.P.S. IMPEDANCIA ESTANDAR INLCUYE LIBRANZA P.U.O.C.T.</p> <p>EL GABINETE CONTIENE EN SU INTERIOR:</p> <p>a) UN TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO, AISLAMIENTO CLASE 15 KV, CON DEVANADOS EN EL PRIMARIO Y EN EL SECUNDARIO DE COBRE, DE 225 KVA, 3 FASES, 60 HZ, 13200-220/127 VCA, CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA. 60 C.P.S. IMPEDANCIA ESTÁNDAR.</p> <p>b) UNA CUCHILLA DE PASO DE OPERACIÓN SIN CARGA 3 POLOS X 400 A. ACCIONADO POR UN DISCO DE 2 POSICIONES.</p> <p>c) TRES APARTARRAYOS DE ÓXIDOS METÁLICOS Y AISLADORES PLÁSTICO DE POLÍMERO.</p> <p>d) TRES BUS PRINCIPAL Y UNO DE TIERRA DE COBRE ELECTROLÍTICO CALIDAD 99.9 %, PARA 400 A</p> <p>e) TRES FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE TAMAÑO CUATRO CON PERCUTOR,</p> <p>INCLUYE: MANTENIMIENTO A INTERRUPTOR PRINCIPAL, LIBRANZA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, REVISIÓN Y MEDICIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.</p>	PIEZA	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
SBE.02	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES DE COMPRESIÓN CON DOS INIDENTACIONES Y UN BARRENO, PARA CABLE DE 1/0 AWG DE COBRE, CATALOGO YA25. MARCA BURNDY, INCLUYE: MATERIAL, TORNILLERÍA, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, CORTE, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, ALMACENAJE, PRUEBAS E INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.</p>	PIEZA	6.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
SBE.03	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TRES, TERMINAL CONTRACTIL CATALOGO 7624-T-110QT-111, EN FRIO, 5KV-15KV, USO INTERIOR. MARCA 3M, INCLUYE: MATERIAL, TORNILLERÍA, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, CORTE, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, ALMACENAJE, PRUEBAS E INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.</p>	PIEZA	2.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
SBE.04	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE 1/0 AWG, PARA MEDIA TENSIÓN, VULCANEL 2000 PARA AMBIENTES SECOS CON AISLAMIENTO DE XLP 100 %, NIVEL DE AISLAMIENTO CLASE 15 KV MARCA VIAKON, CONDUCTOR DE COBRE COMPACTO SELLADO Y CUBIERTA DE PVC, NUMERO DE PRODUCTO 160102044A, MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIAL, TORNILLERÍA, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, CORTE, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, ALMACENAJE, PRUEBAS E INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.</p>	M	9.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS	EMPRESAS O PERSONAS FÍSICAS
				1	2	3
SBE.05	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE TERMINALES DE COMPRESIÓN CON DOS INDENTACIONES Y UN BARRENO, PARA CABLE DE 1/0 AWG DE COBRE, CATALOGO YA25. MARCA BURNDY, INCLUYE: MATERIAL, TORNILLERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, CORTE, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, ALMACENAJE, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	6.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
SBE.06	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE JUEGO DE TRES, TERMINAL CONTRACTIL, CATALOGO 7624-T-110QT-111, EN FRIO, 5KV-15KV, USO INTERIOR. MARCA 3M, INCLUYE: MATERIAL, TORNILLERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, CORTE, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, ALMACENAJE, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	2.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
SBE.07	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE CABLE DE COBRE CALIBRE 1/0 AWG, PARA MEDIA TENSIÓN, VULCANEL 2000 PARA AMBIENTES SECOS CON AISLAMIENTO DE XLP 100 %, NIVEL DE AISLAMIENTO CLASE 15 KV MARCA VIAKON, CONDUCTOR DE COBRE COMPACTO SELLADO Y CUBIERTA DE PVC, NUMERO DE PRODUCTO 160102044A, MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, CORTE, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, ALMACENAJE, PRUEBAS E INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	M	9.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CONCLUSIÓN:						
TÉCNICAMENTE LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR AQUILES, S.A DE C.V. NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, POR LO QUE SE CONSIDERA NO FAVORABLE SU PROPUESTA.				NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS (NO ADJUNTÓ LOS DOCUMENTOS AL CORREO DE PROPUESTA, ÚNICAMENTE PEGÓ UN LINK DE DESCARGA, SIENDO QUE SE SOLICITÓ ADJUNTAR LOS DOCUMENTOS EN PDF)	CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS (ADJUNTÓ TODOS LOS DOCUMENTOS EN ARCHIVO PDF)	CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS (ADJUNTÓ TODOS LOS DOCUMENTOS) EN ARCHIVO PDF
TÉCNICAMENTE LA EMPRESA J MAOR PROYECTOS, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S DE R.L DE C.V. CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, POR LO QUE SE CONSIDERA FAVORABLE SU PROPUESTA.						
TÉCNICAMENTE LA EMPRESA GRUPO AZTECA CONSTURCCIONES, S.A DE C.V. CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, POR LO QUE SE CONSIDERA FAVORABLE SU PROPUESTA.						

<u>DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO, DE ACUERDO A LOS ALCANCES O ESPECIFICACIONES DADOS A CONOCER POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, LOS CUALES FUERON REMITIDOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO A DISTINTAS EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTE GIRO QUE NOS COMPETE. EL RESULTADO DE ESTE DICTAMEN ES EL SIGUIENTE:</u>	SE DETERMINA: "NO FAVORABLE"	SE DETERMINA: "FAVORABLE"	SE DETERMINA: "FAVORABLE"
--	------------------------------	---------------------------	---------------------------

  
 JESÚS OMAR SALAZAR OSNAÑA  
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

  
 LUIS FERNANDO DE LA TORRE RAMÍREZ  
 DIRECTOR DE LA CCJ